


J. Maceli

Kalisz, dnia 12 grudnia 2023 r.

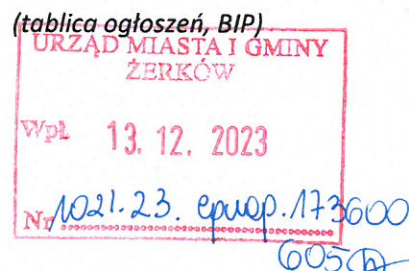

**Informacja
o wszczęciu postępowania administracyjnego**

Na podstawie art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. poz. 1478 z późn. zm.)

**podaję do publicznej wiadomości informację
że Dyrektor Zarządu Zlewni Wód Polskich w Kaliszu**

wszczął postępowanie administracyjne w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:

1. wykonanie urządzenia wodnego w postaci rozbudowy istniejącego ujęcia wód podziemnych w miejscowości Pawłowice składającego się z dwóch studni głębinowych (nr 1 współrzędne w układzie PL-ETRF200 X: 5768192.92 Y: 6468735.43 i nr 2 współrzędne w układzie PL-ETRF200 X: 5768180.84 Y: 6468723.62) o kolejne urządzenie poborowe tj. studnię nr 3 zlokalizowaną na dz. nr 597/4 ark. mapy 3 obręb Stęgosz (współrzędne w układzie PL-ETRF200 X: 5768148.69 Y: 6468731.21) głębokości 125,5 m p.p.t. wydajności 20 m³/h przy depresji 11,85,
2. usługę wodną, obejmującą pobór wód podziemnych z ww. ujęcia ujmującego wodę z pietra wodonośnego neogen, miocen (z ustalonymi zasobami eksploatacyjnymi, wynoszącymi Q = 40,0 m³/h przy depresji S_w = 7,1-11,85 m; S_c = 17,05 – 22,1 m i powierzchni obszaru zasobowego F = 1,72 km²) zlokalizowanego dz. nr 597/4 ark. mapy 3 obręb Stęgosz, do celów zbiorowego zaopatrzenia w wodę, w ilości:

$$Q_{\max.\text{sek}} = 0,0111 \text{ m}^3/\text{s},$$
$$Q_{\text{sr.d}} = 880,0 \text{ m}^3/\text{dobę},$$
$$Q_{\text{dop. roczne}} = 350400,0 \text{ m}^3/\text{rok},$$

3. usługę wodną polegającą na wprowadzaniu ścieków przemysłowych (wód popłucznych) istniejącym wylotem \varnothing 200, którego lokalizację określają następujące współrzędne X 5768154.77; Y 6468756.68 do rowu melioracyjnego, w ilości:

$$Q_{\max.s} = 0,000528 \text{ m}^3/\text{s},$$
$$Q_{\text{sr.d}} = 4,36 \text{ m}^3/\text{dobę},$$
$$Q_{\text{dop. r.}} = 1586,0 \text{ m}^3/\text{rok}$$

o najwyższych dopuszczalnych wartościach wskaźników zanieczyszczeń:

zawiesiny ogólne – 35,0 mg/l,
BZT₅ – 25,0 mgO₂/l,
ChZT_{cr} - 125 mgO₂/l
żelazo ogólne - 10 mg Fe/l,
Chlorki - 1000,0 mg Cl/l.

Obowiązek podawania informacji do publicznej wiadomości wynika z art. 400 ust. 7 ustawy z dnia 20 lipca 2017r. Prawo wodne (Dz. U. z 2023 r. 1478 z późn. zm.).

Wobec powyższego proszę umieścić informację w sposób zwyczajowo przyjęty w celu podania do publicznej informacji (tj. tablica ogłoszeń, BIP) na okres 7 dni od dnia otrzymania niniejszego pisma, a następnie informację że była wywieszona, z potwierdzeniem pieczęcią i podpisem należy niezwłocznie przekazać do Działu Zgód Wodnoprawnych Zarządu Zlewni w Kaliszu z siedzibą przy ul. Skarszewskiej 42A, 62-800 Kalisz.

Dyrektor
Anna Marecka
/podpisano elektronicznie/

Otrzymują:

1. **Urząd Miasta i Gminy Żerków**
ul. Adama Mickiewicza 5, 63-210 Żerków
(ePUAP: /UMIG_Zerkow/SkrytkaESP),
2. ZZ w Kaliszu, ZUZ, a/a; BIP RZGW Poznań